

現調シート2011 既設ブーツ型シロッコ→ スリム型シロッコ(UGR)

ブーツ型



シロッコファン



現場住所:

邸宅名:

TEL:

FAX:


駐車場 有・無

近隣有料駐車場 有・無

既設機種:

<お客様のご要望確認> 清掃性(□クリーン/□スタンダード)、色(□BK/□SI/他__)、取付位置変更有無、施工希望日

既設:ブーツ型シロッコ

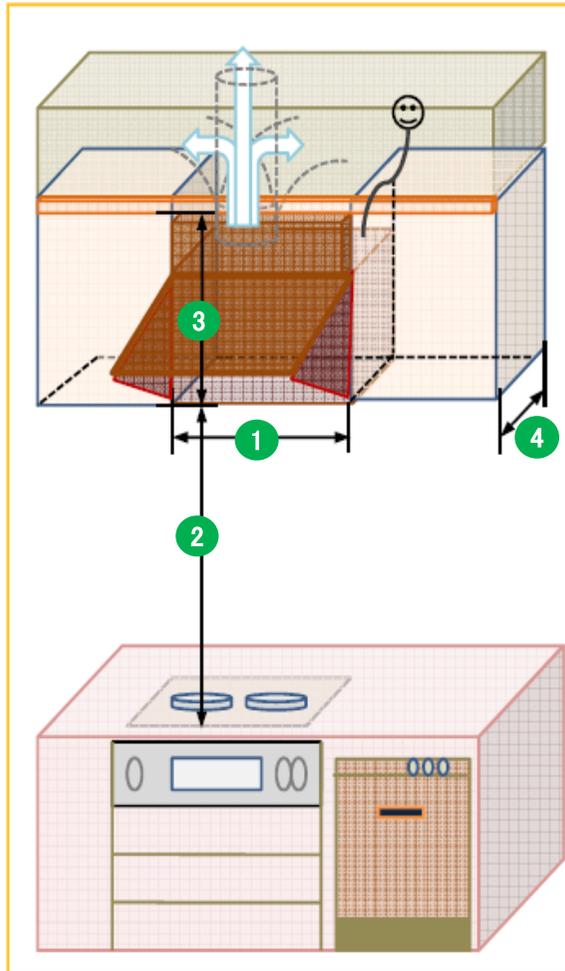

既設RH採寸

<既設>

1 間口 mm

2 コンロトップ~RH下端 mm
※800mm以上の離隔を確認する

3 幕板込高さ mm

4 吊戸棚奥行き mm

◎ダクト抜き方向確認

◎プラグ(コンセント)確認

■新規RH品番決定:

■横幕板・別売部材:

スリム型への取替

<新規決定>

A 間口決定 mm

コンロトップ~RH下端 (取付位置)決定 mm

スライド範囲内の確認 ~ mm
OK 標準対応範囲内
NG □スペ-サ-前幕板
特注前幕板
 例)UGR=445~700mm□


・前幕板のみ高さの求め方
 C = mm (幕板込高さ) - mm (新規フード部高さ)
 例)UGR=70mm

”横幕板必要吊戸棚奥行き”
必要
mm未満 □不要

ダクト接続位置決定 L
 ※UGR/BFRのみ R

① 差込 引掛
 ② 2芯 3芯 4芯(公団)

新規RH取付イメージ

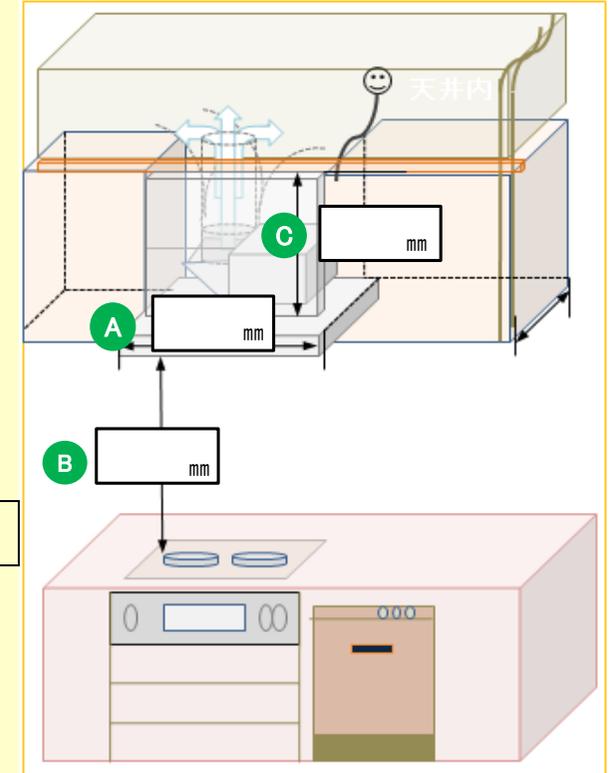

■その他 確認補足項目

(1)	【ダクト形状】
	<input type="checkbox"/> φ 150 <input type="checkbox"/> 長方形(100×300) <input type="checkbox"/> 正方形(200)
(2)	【連動線】
	<input type="checkbox"/> 排気連動 <input type="checkbox"/> 給気連動 <input type="checkbox"/> 警報器連動
(3)	【ベントキャップ/パイプフード】
	<input type="checkbox"/> 目詰まり <input type="checkbox"/> 防火ダンパー(温度ヒューズ切れ有・無)